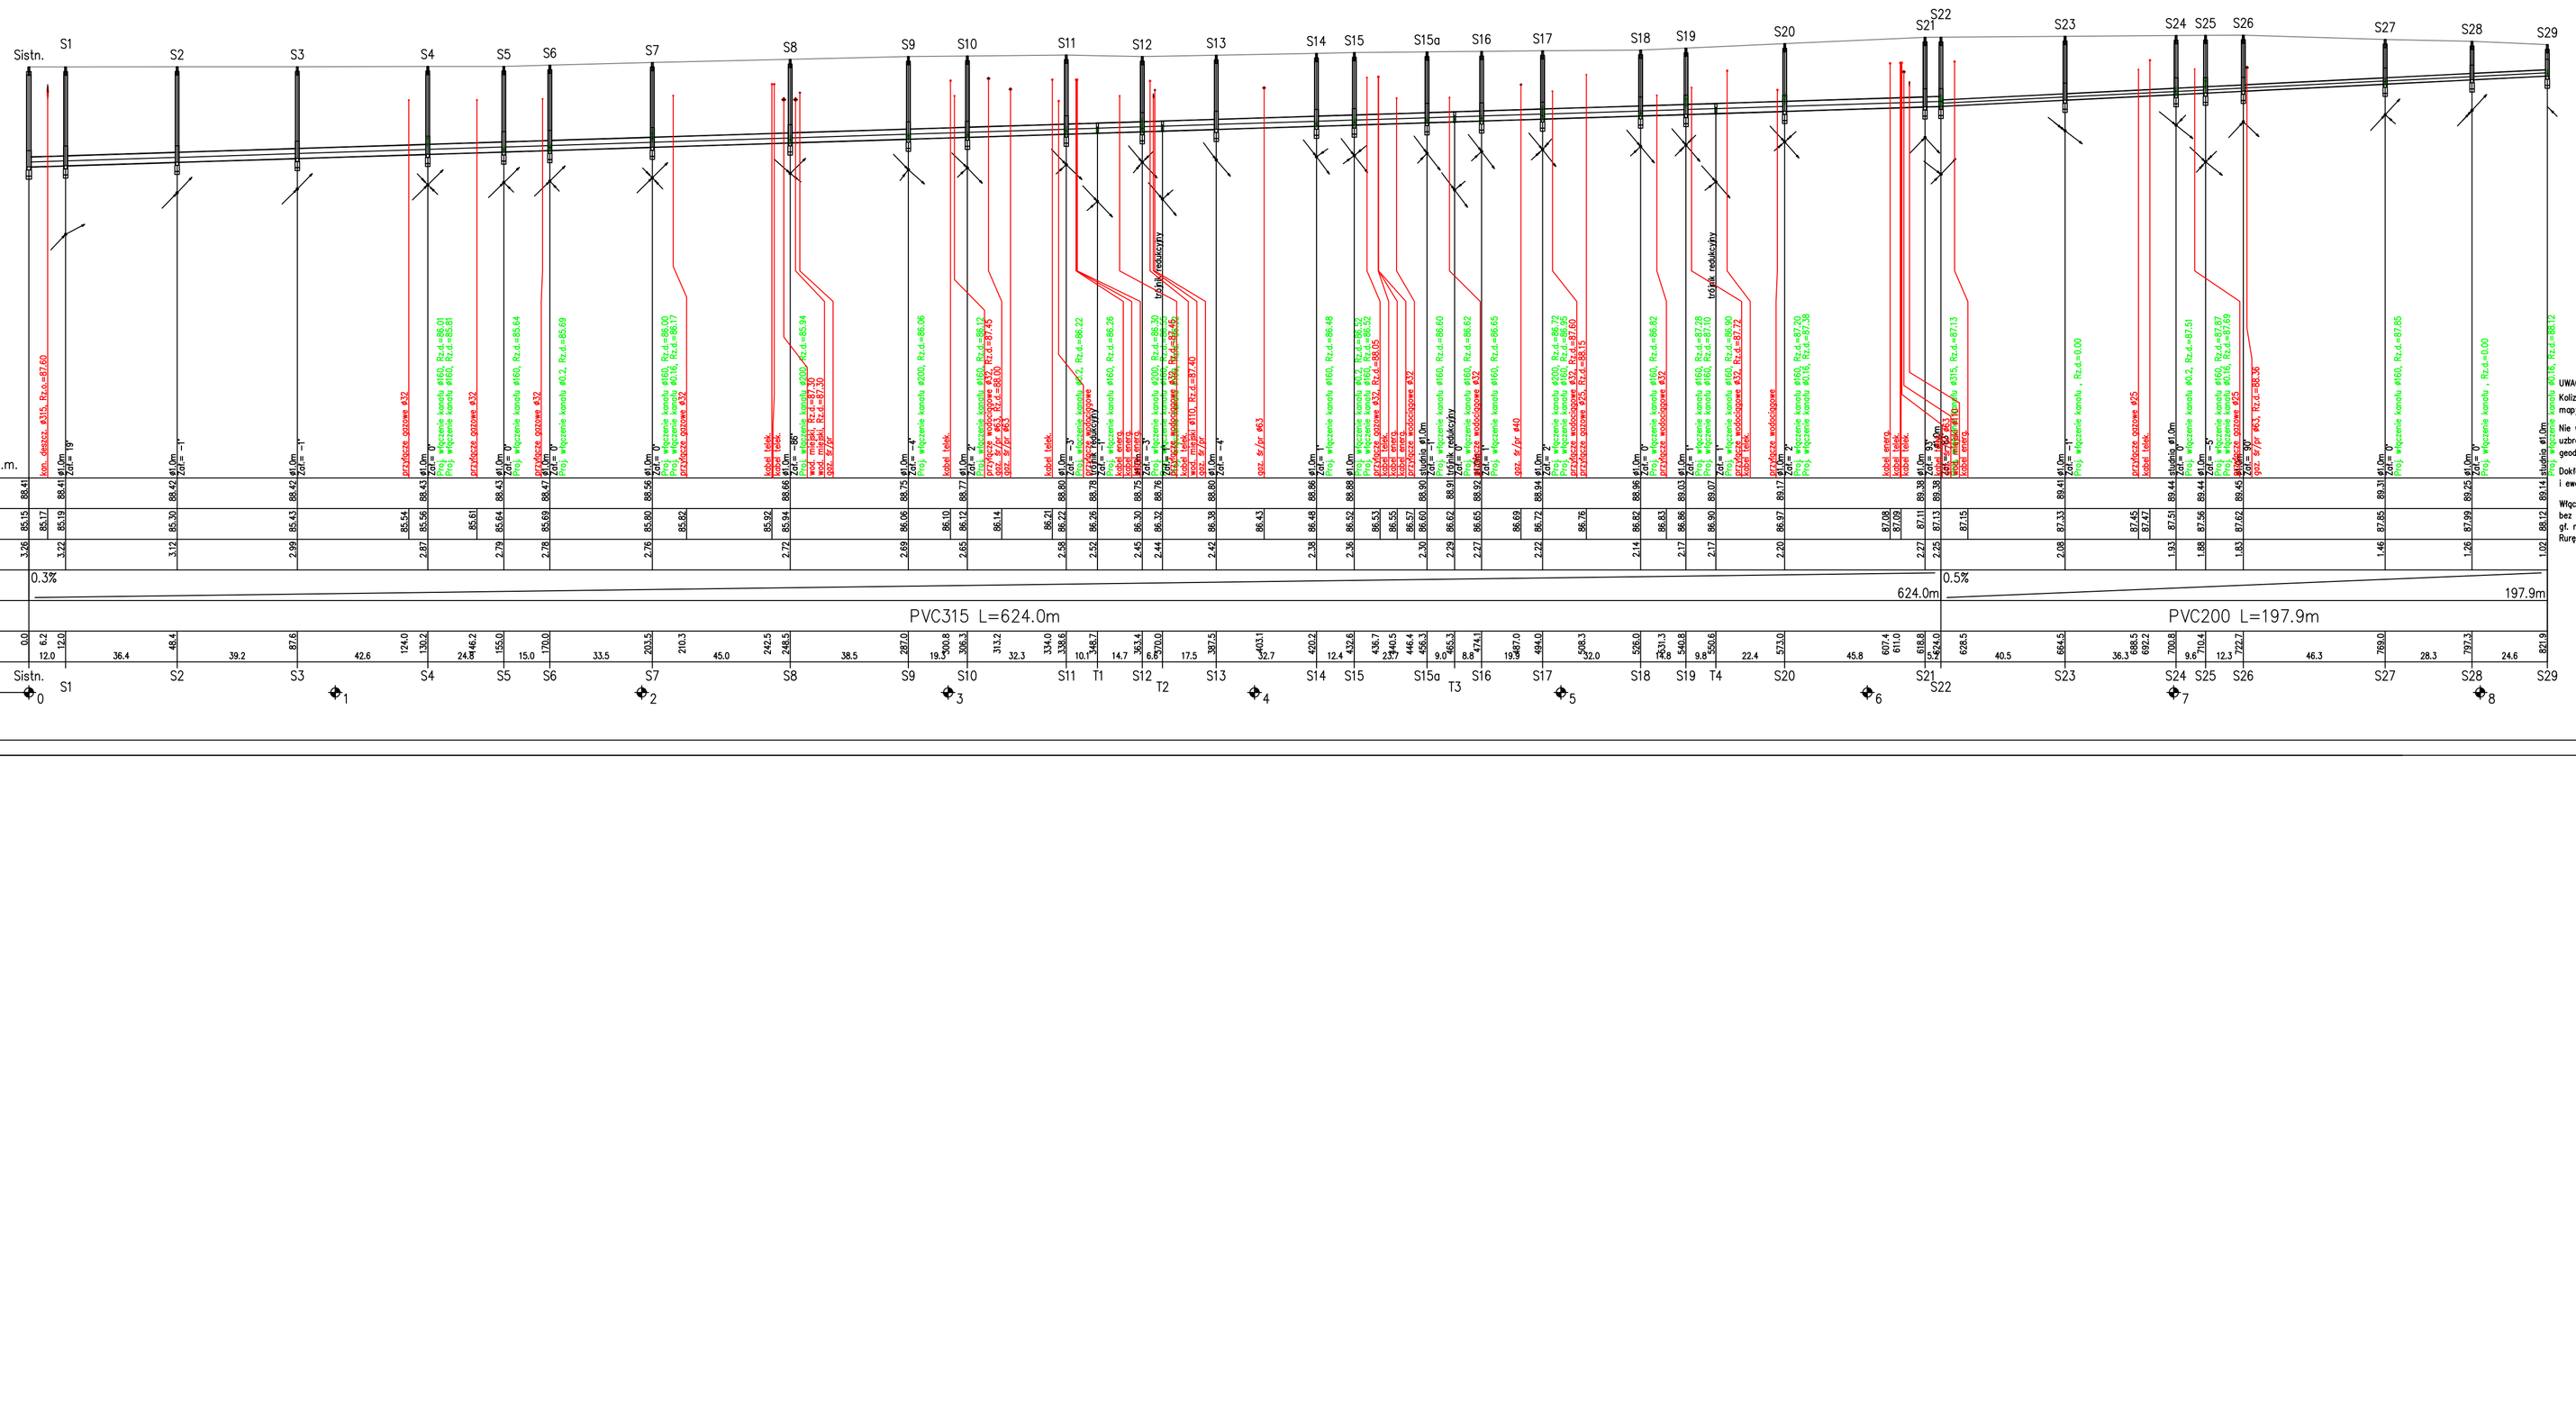
Sistn.
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S15a
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
1:100
1:1000
POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
0.3%
0.5%
624.0m
197.9m
PVC315 L=624.0m
PVC200 L=197.9m
UWAGA:
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innego uzbrojenia podziemnego które nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzić korekty pod nadzorem projektanta.
Włączenie do istniejącej studzienki o rzędnych 88,41/85,15 należy wykonać bez naruszenia nawierzchni jezdni,metodą przewiertu w rurze ochronnej na gł. minimum 1,5m poniżej niwelety jezdni (od górnej krawędzi rury ostronawej) Rurę ochronną należy układać na całej szerokości pasa drogowego.
PLANIPRO POLSKA
ul. Inowrocławska 52a, 70-133 Szczecin
tel. +48 (94) 346-20-40, e-mail: biuro@planipro.pl
Inwestor: GMINA DOBRA ul. Jana Kochanowskiego 1, 72-003 Dobra
Temat opracowania: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zarzadzie gm. Dobra
Lokalizacja: ZARZĘCIN ul. Leśna 1c, 72-003 Dobra
Branża: Instalacje Sanitarne
Tytuł: PROFIL PODŁUŻNY
Projektował: mgr inż. Karolina Szczur tel. 509780078 PROJEKTANT
Sprawdził: mgr inż. Arkadiusz Mazur tel. 509780078 PROJEKTANT
Skala: 1:100/1000
Data: 06.2021
Nr rys.: 3
Arkusz: 3 ETAP 2