

ul. Lesna (do PS II)

ul. Ogrodowa (do PS II)

os. Leśne (do PS II)

ul. Dopiewska (do PS II)

ul. Lipowa

ul. Akacjowa










ul. Pamiętkowa TRNAZYT GOŁUSKI

ul. Leśna (do PS III)

ul. bez nazwy – od Stokrotki (do PS I)

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
RZĘDNA DNA WYKOPU	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.6% 6.79m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC200
ODLEĞŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

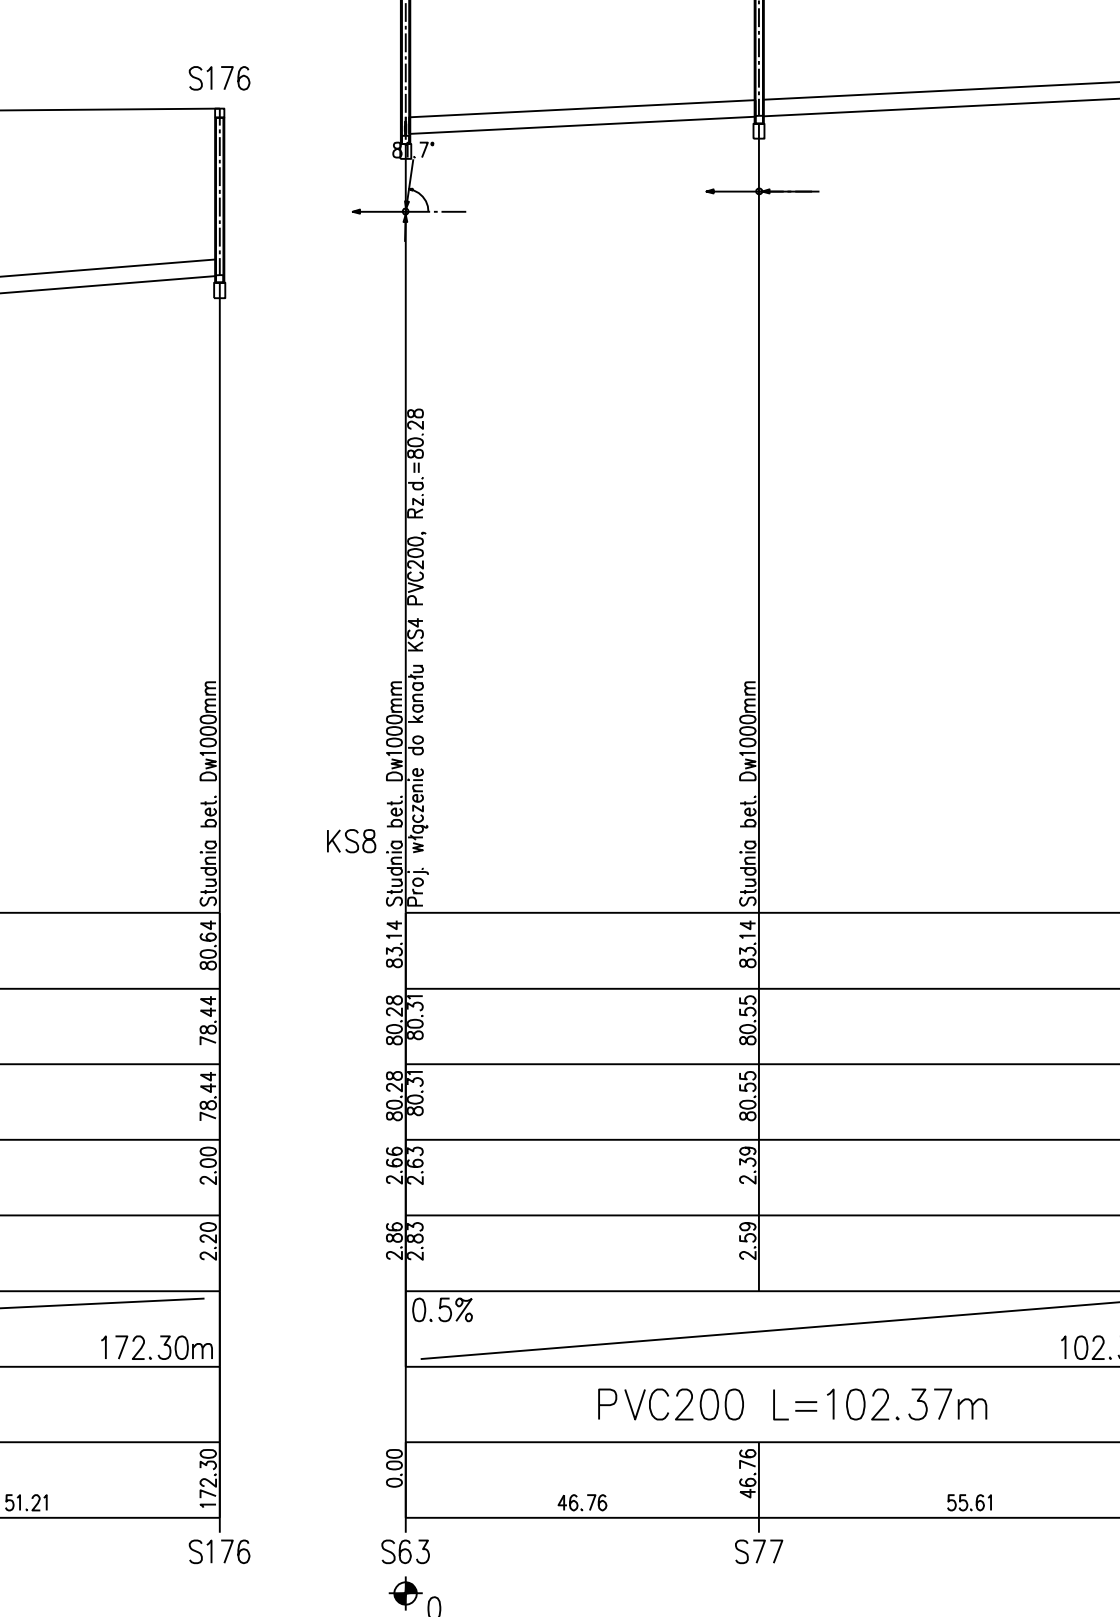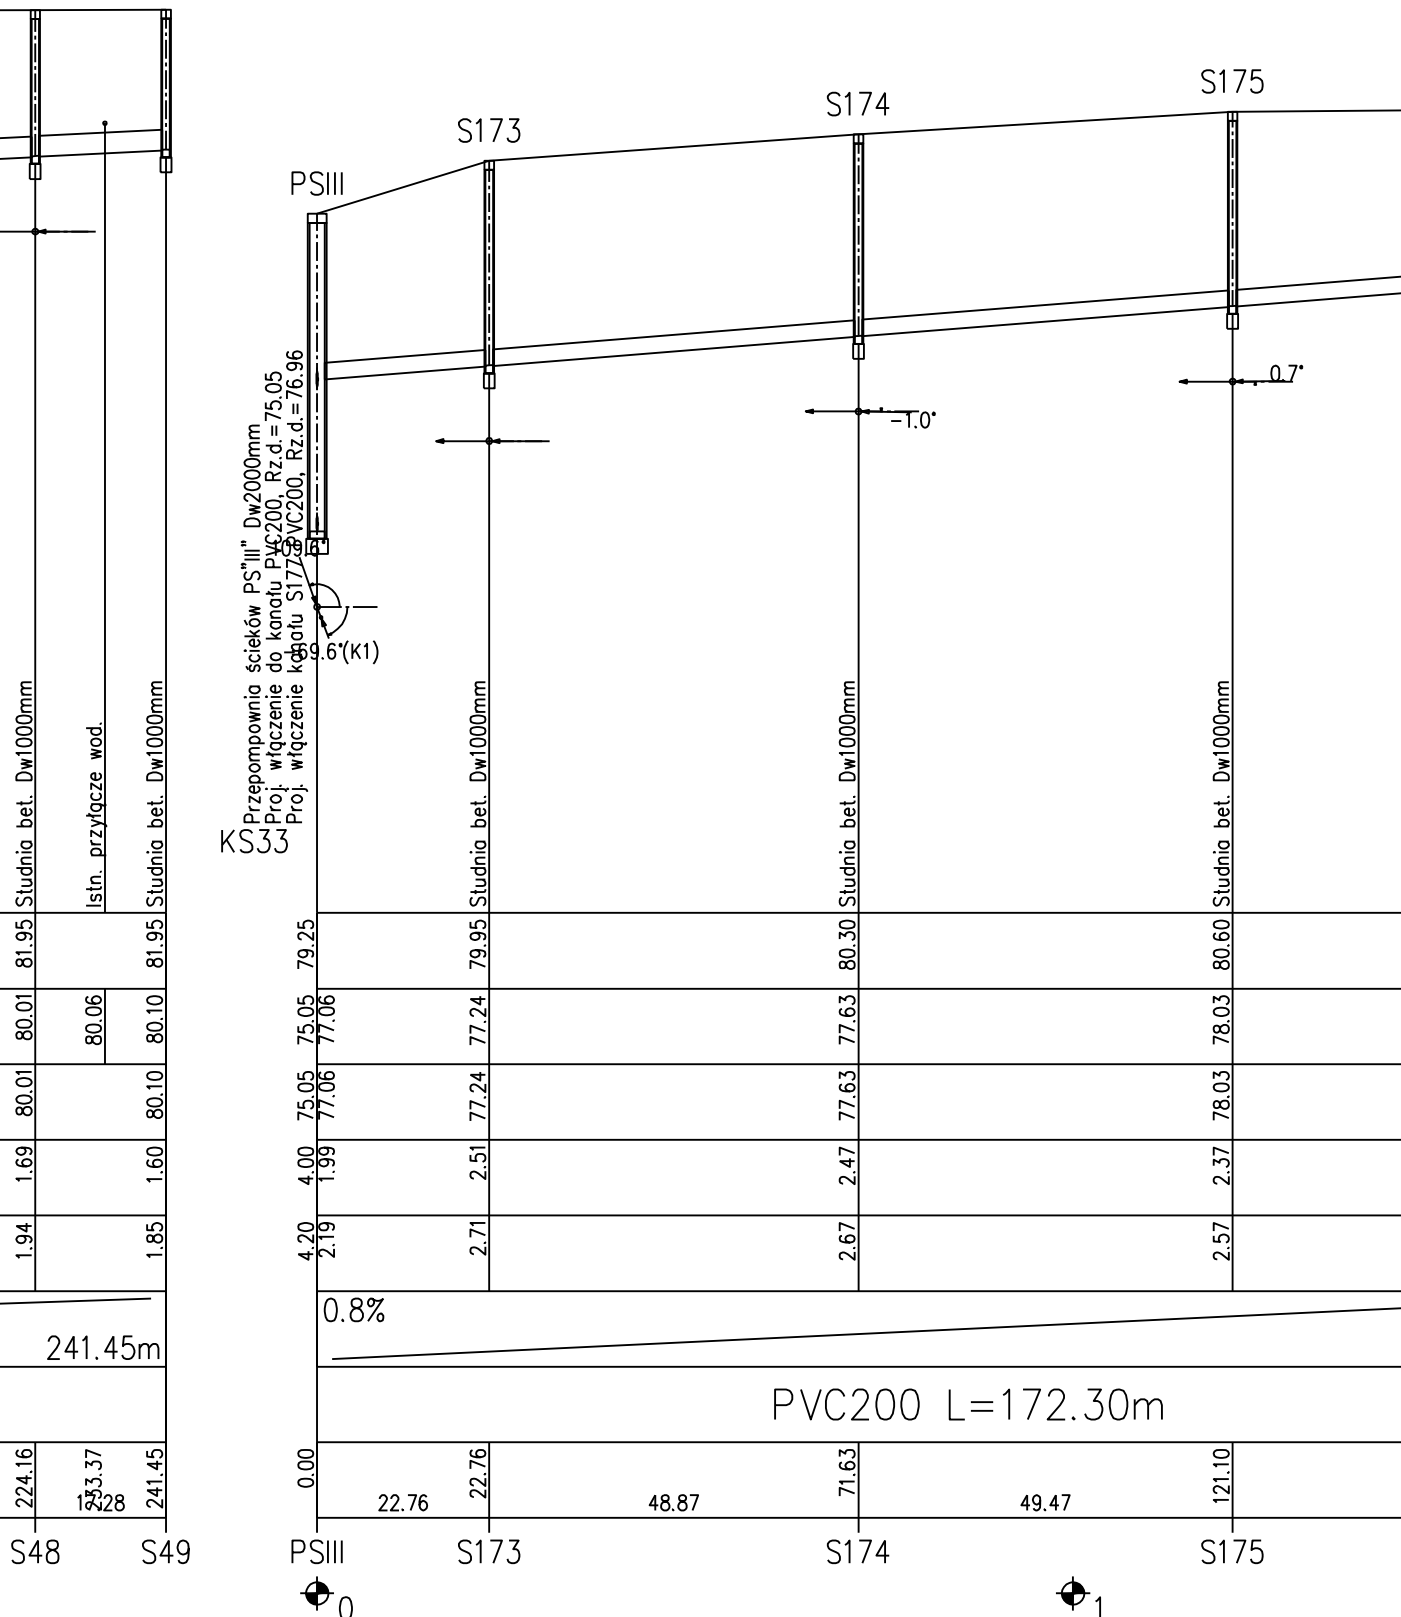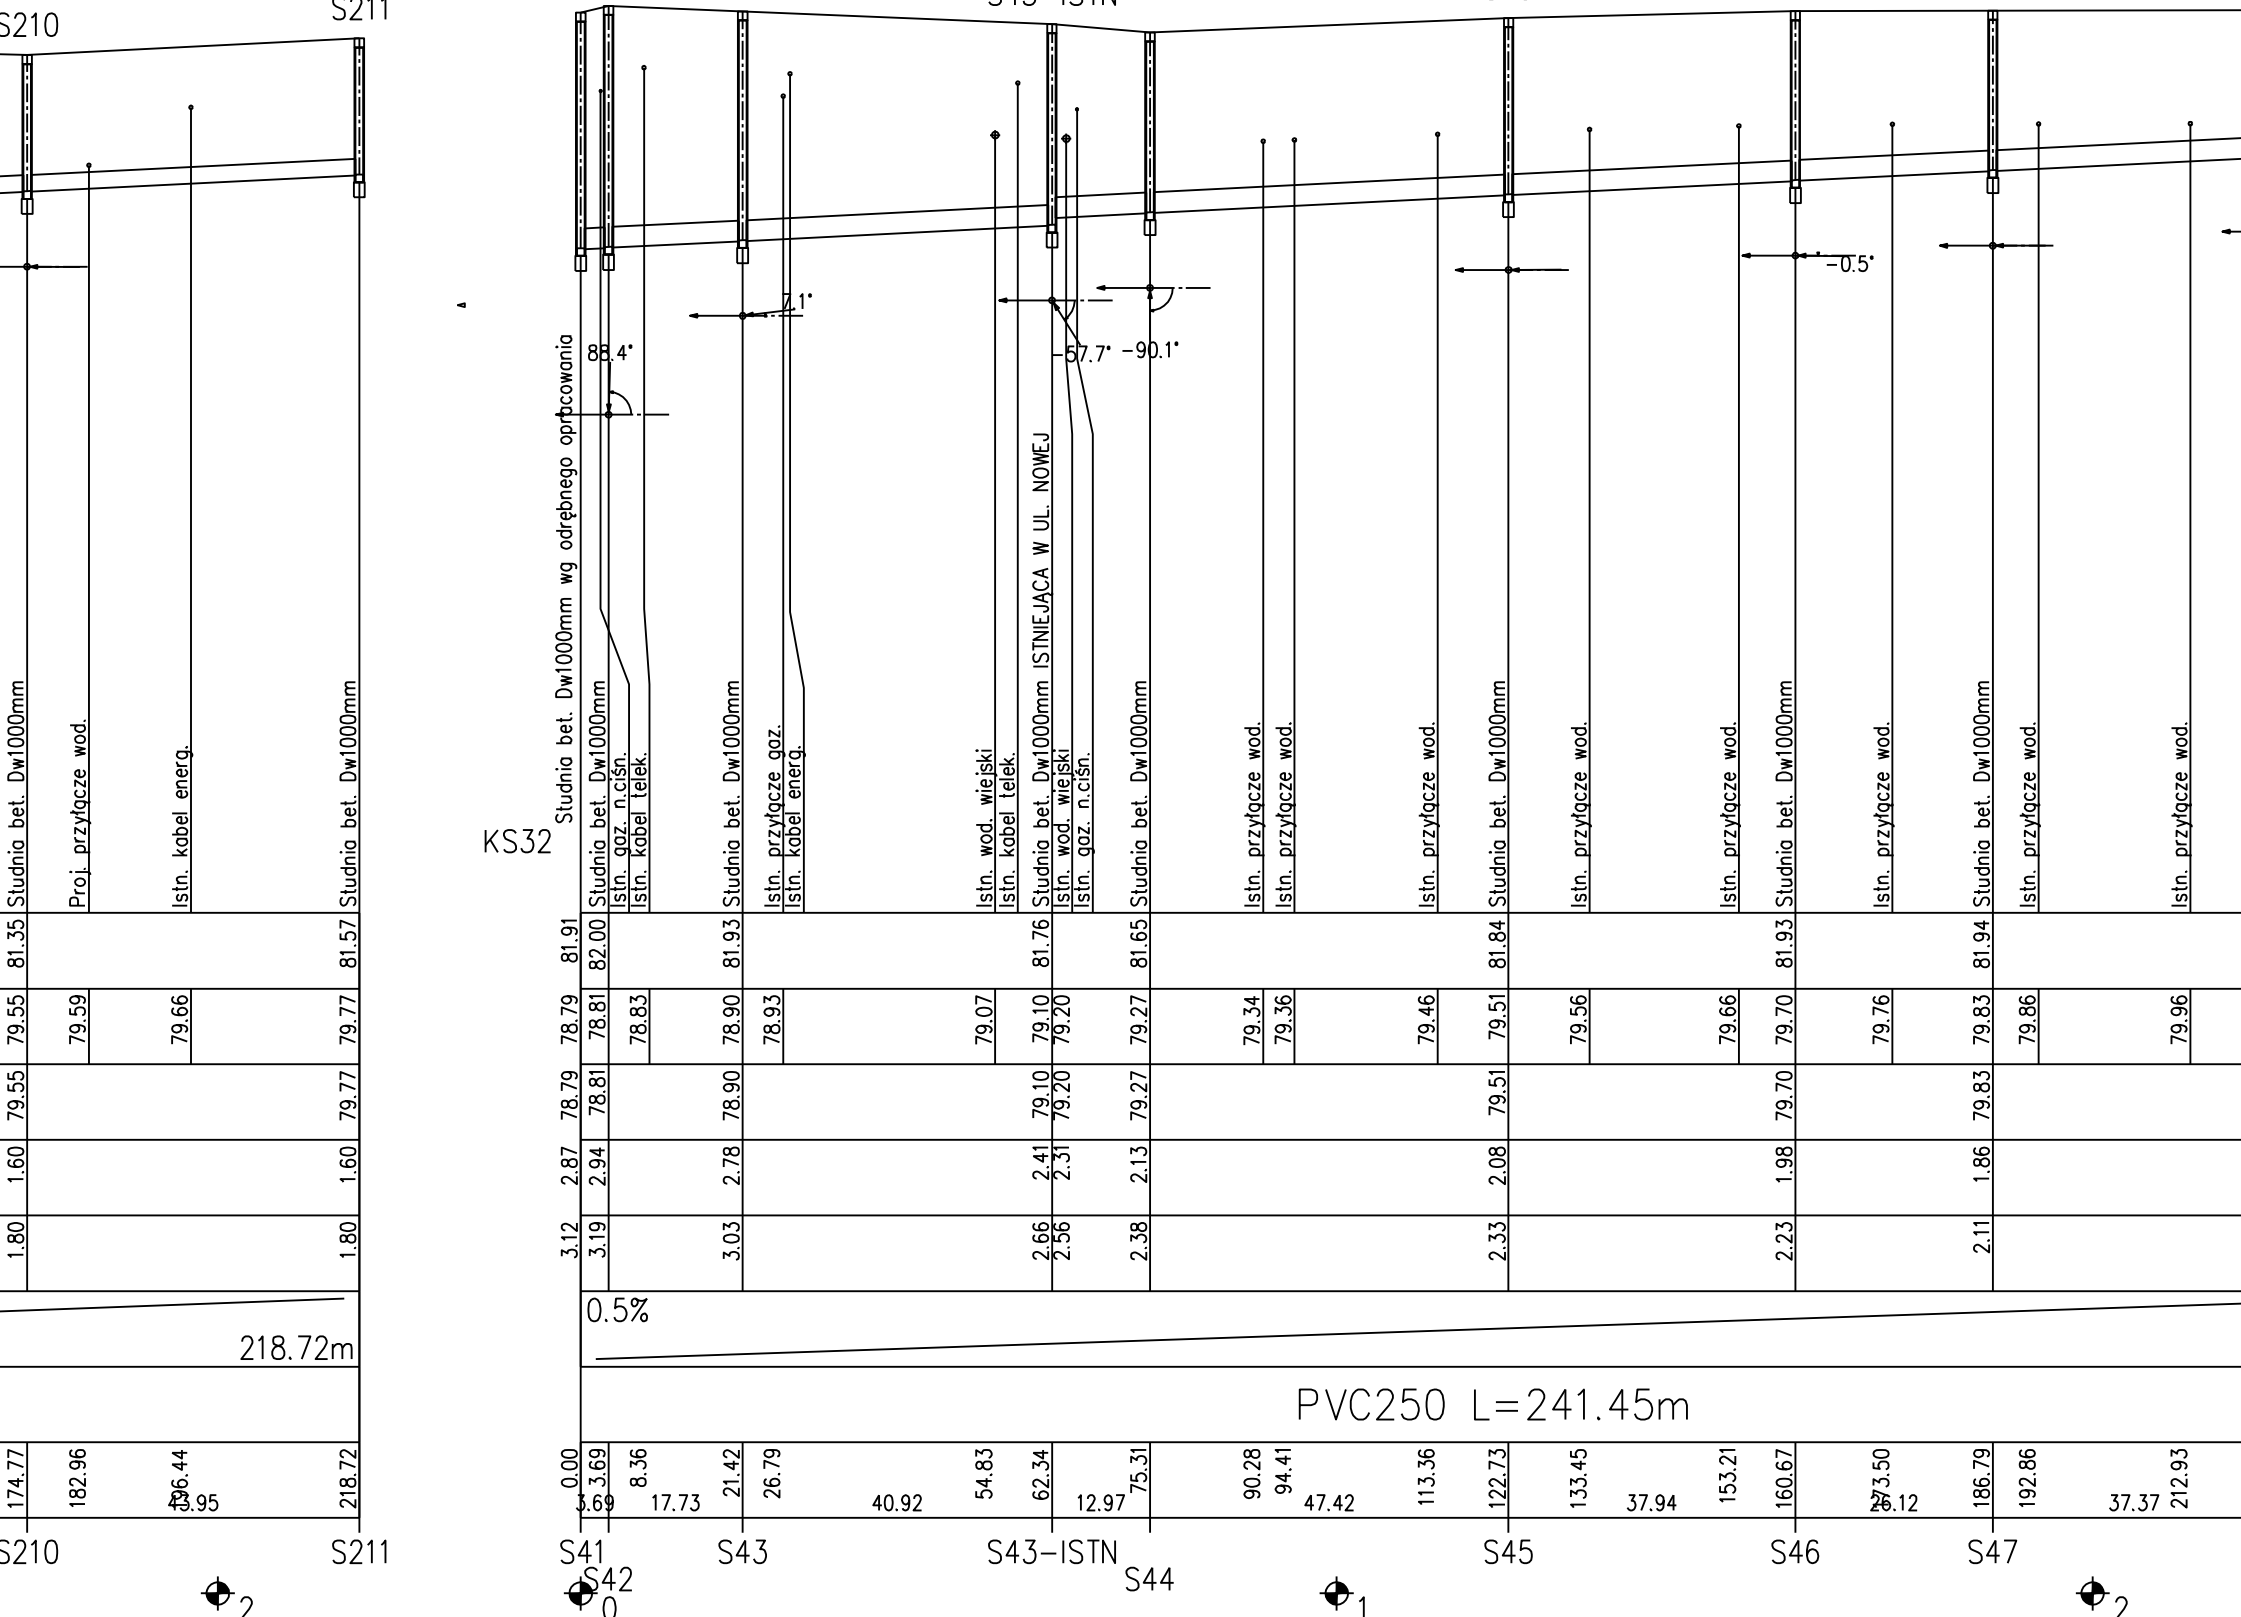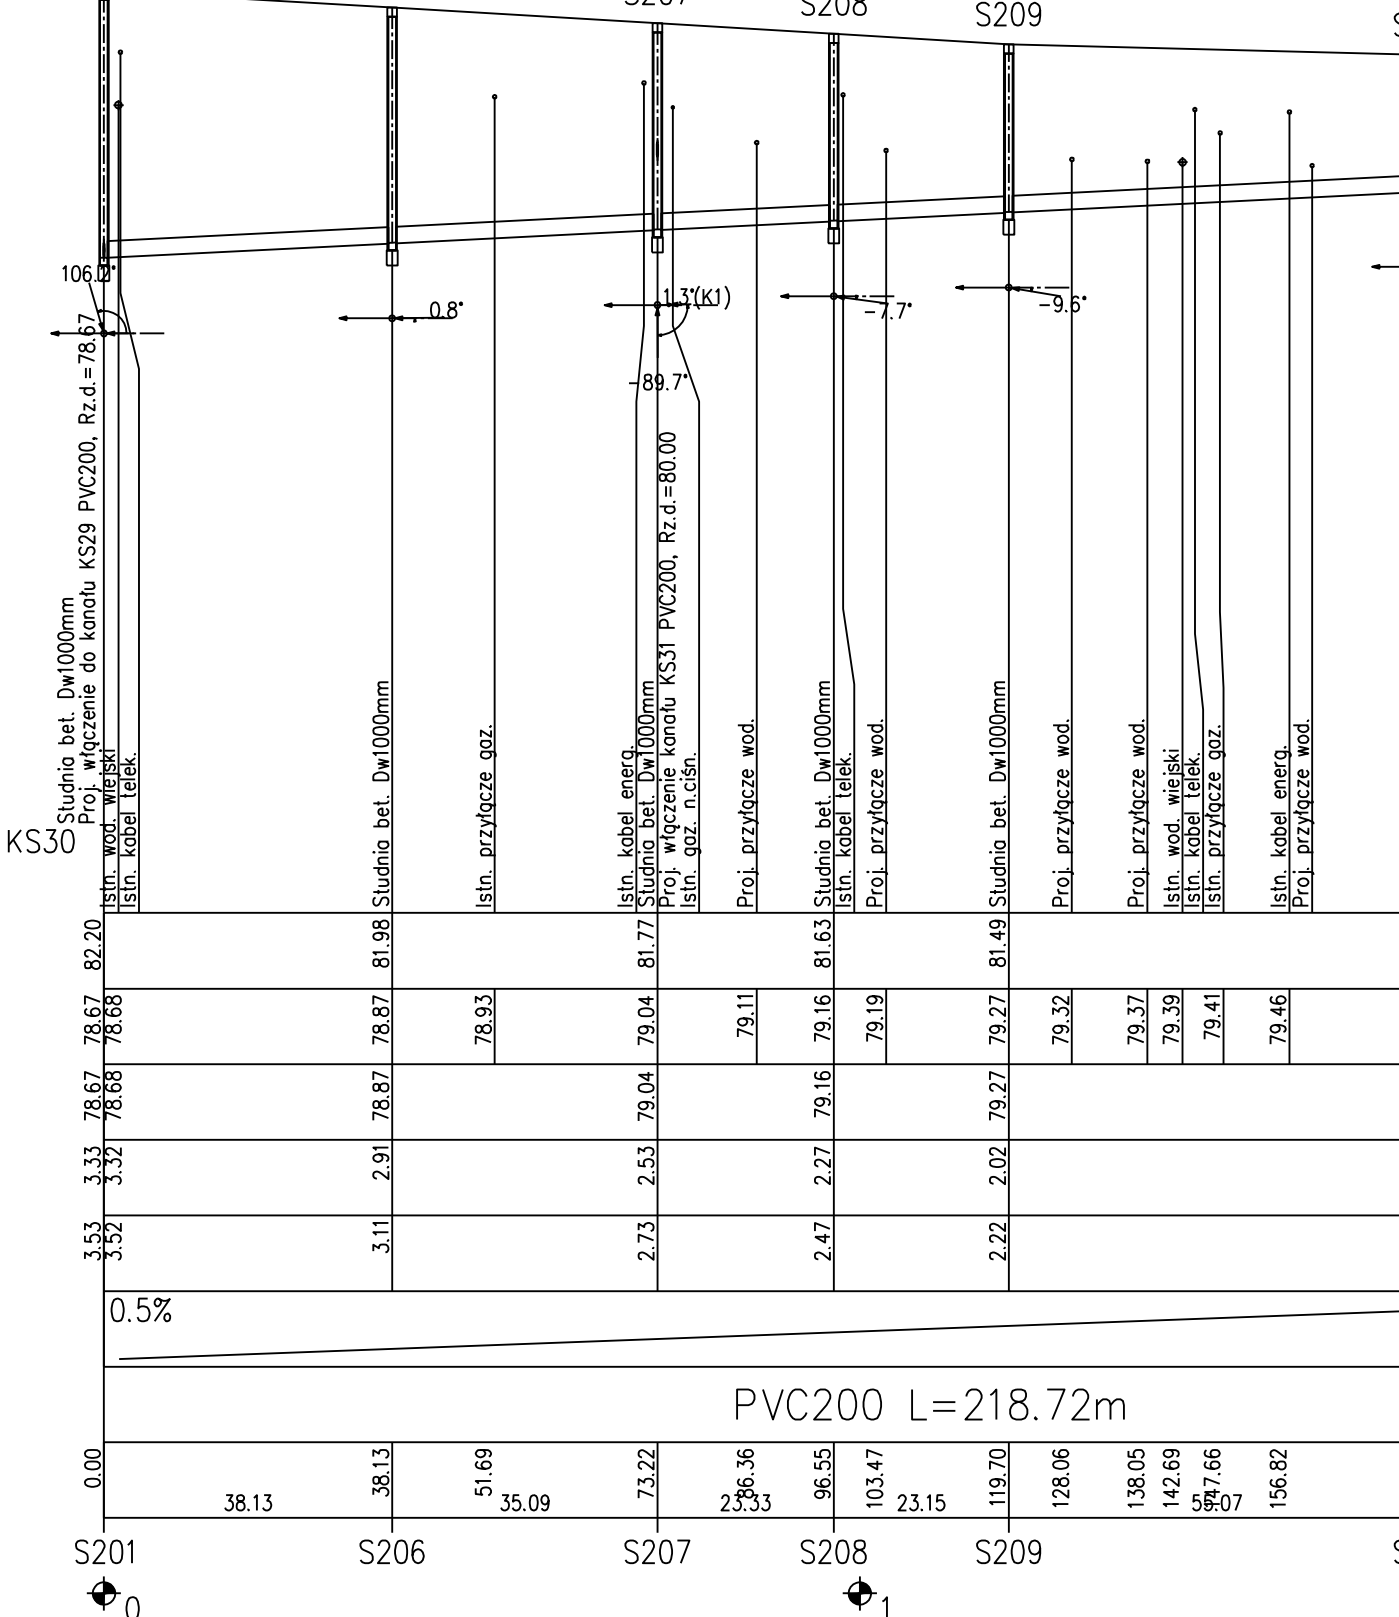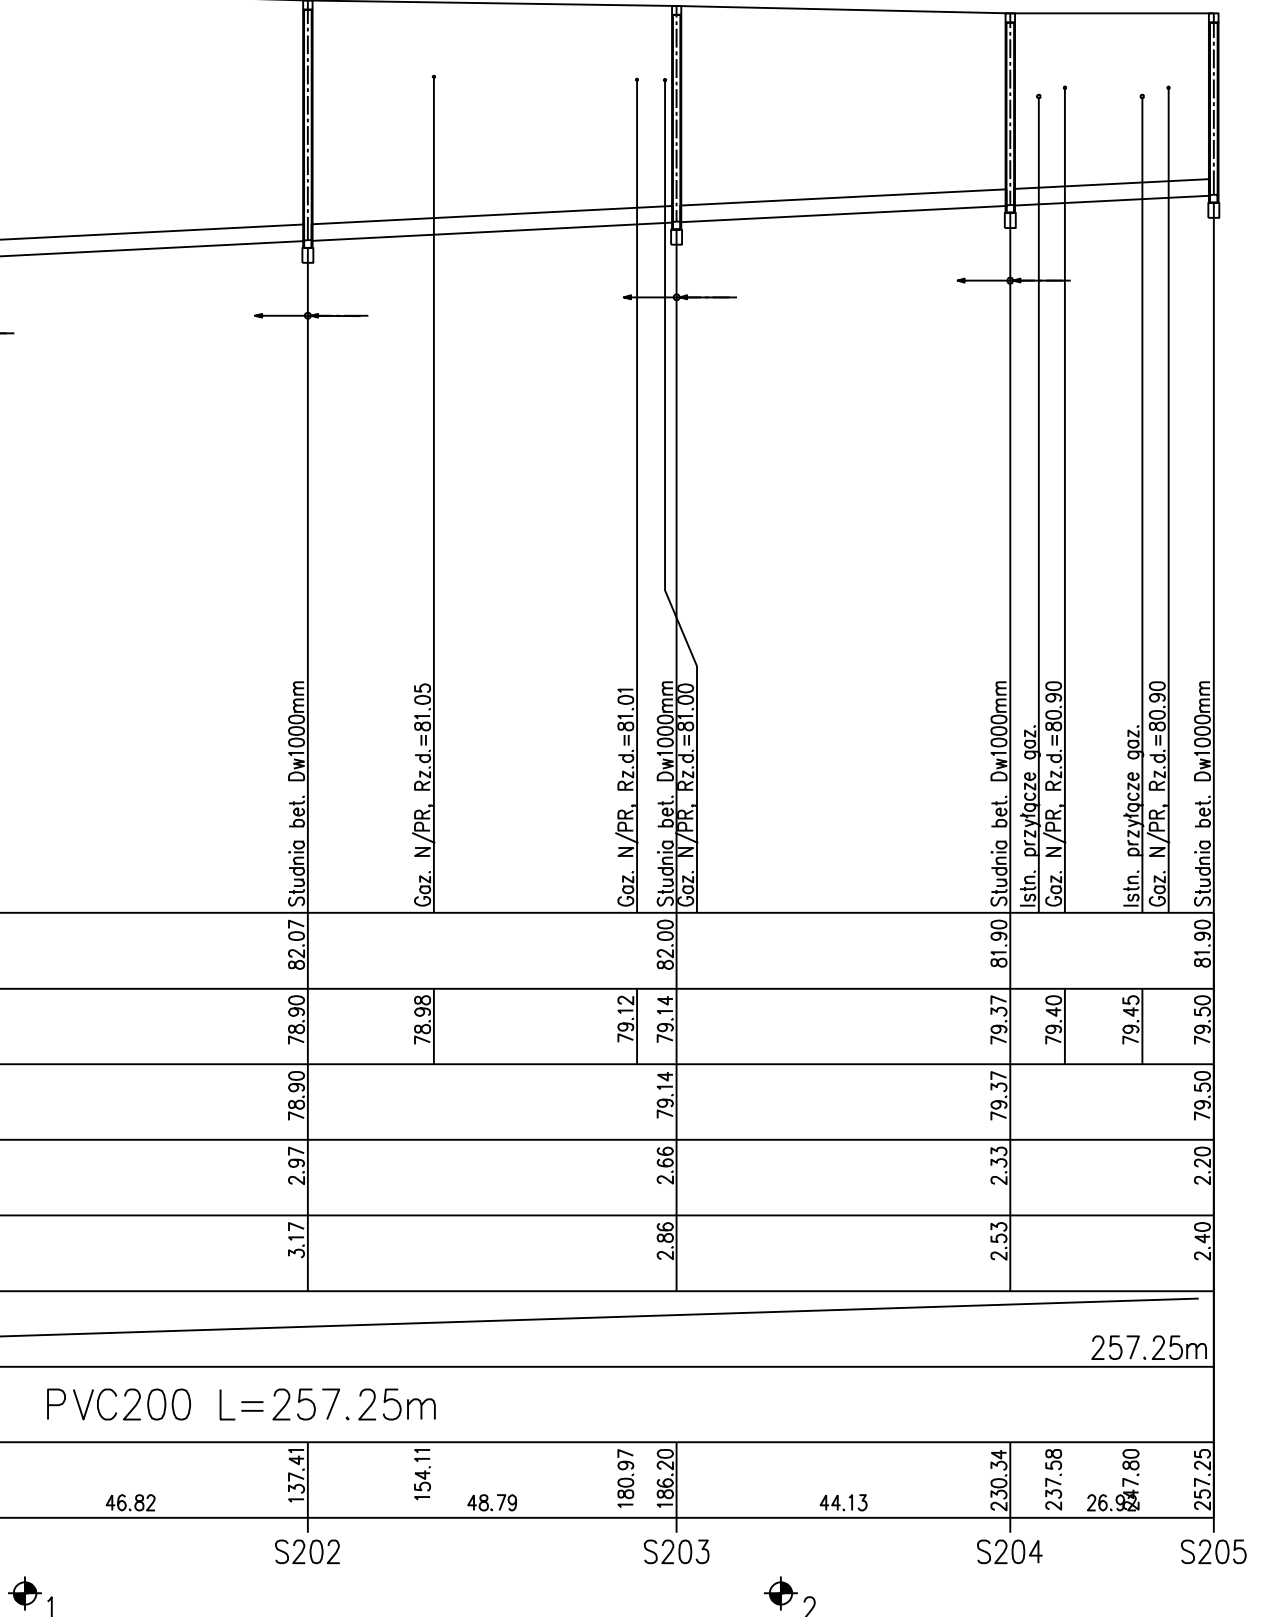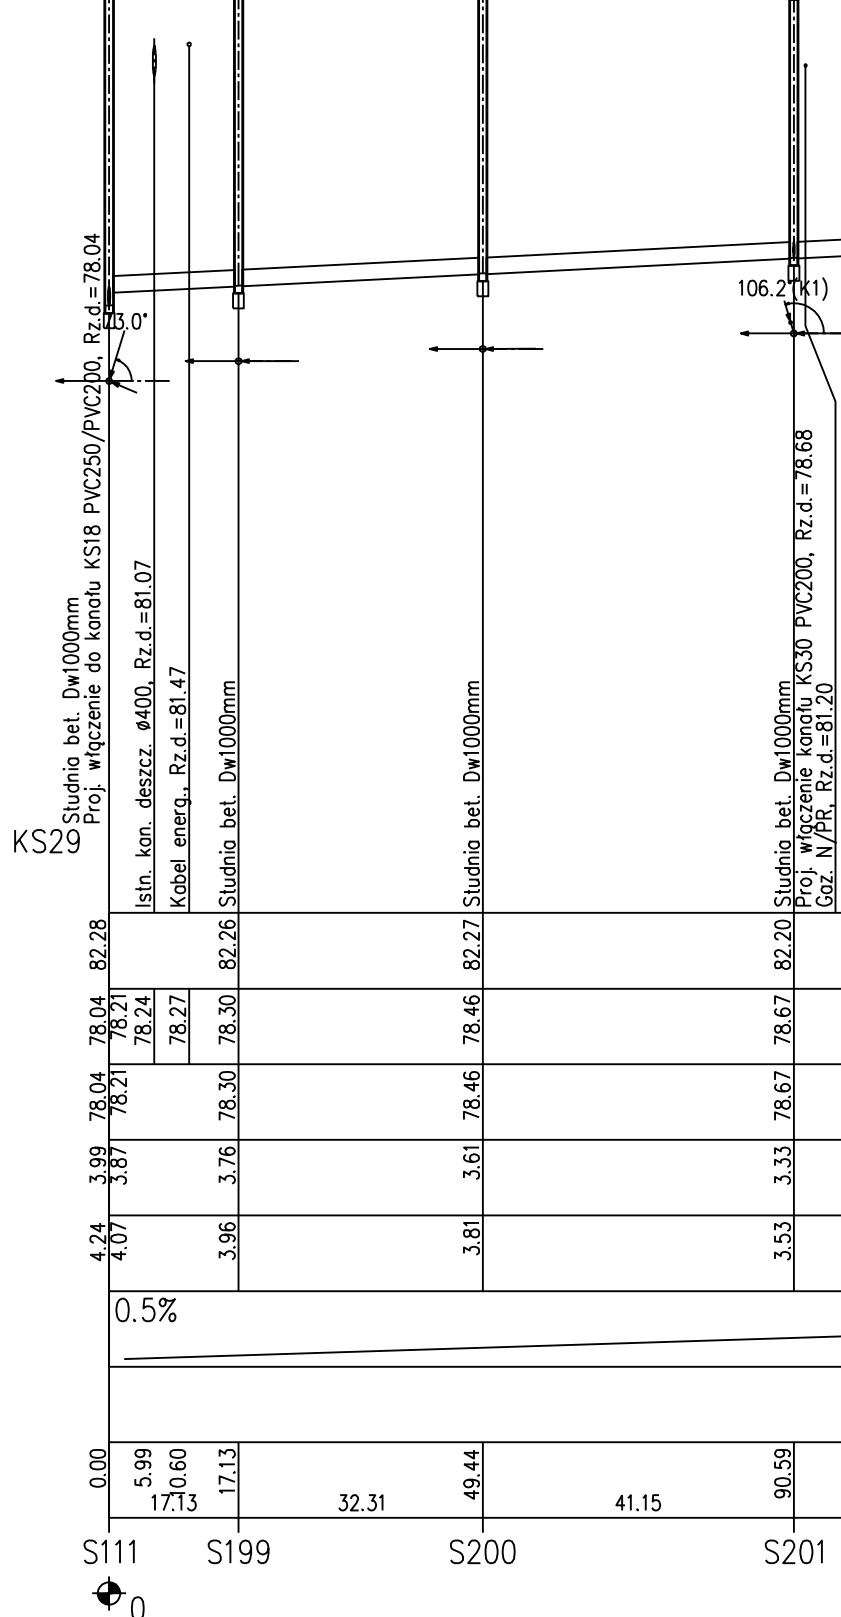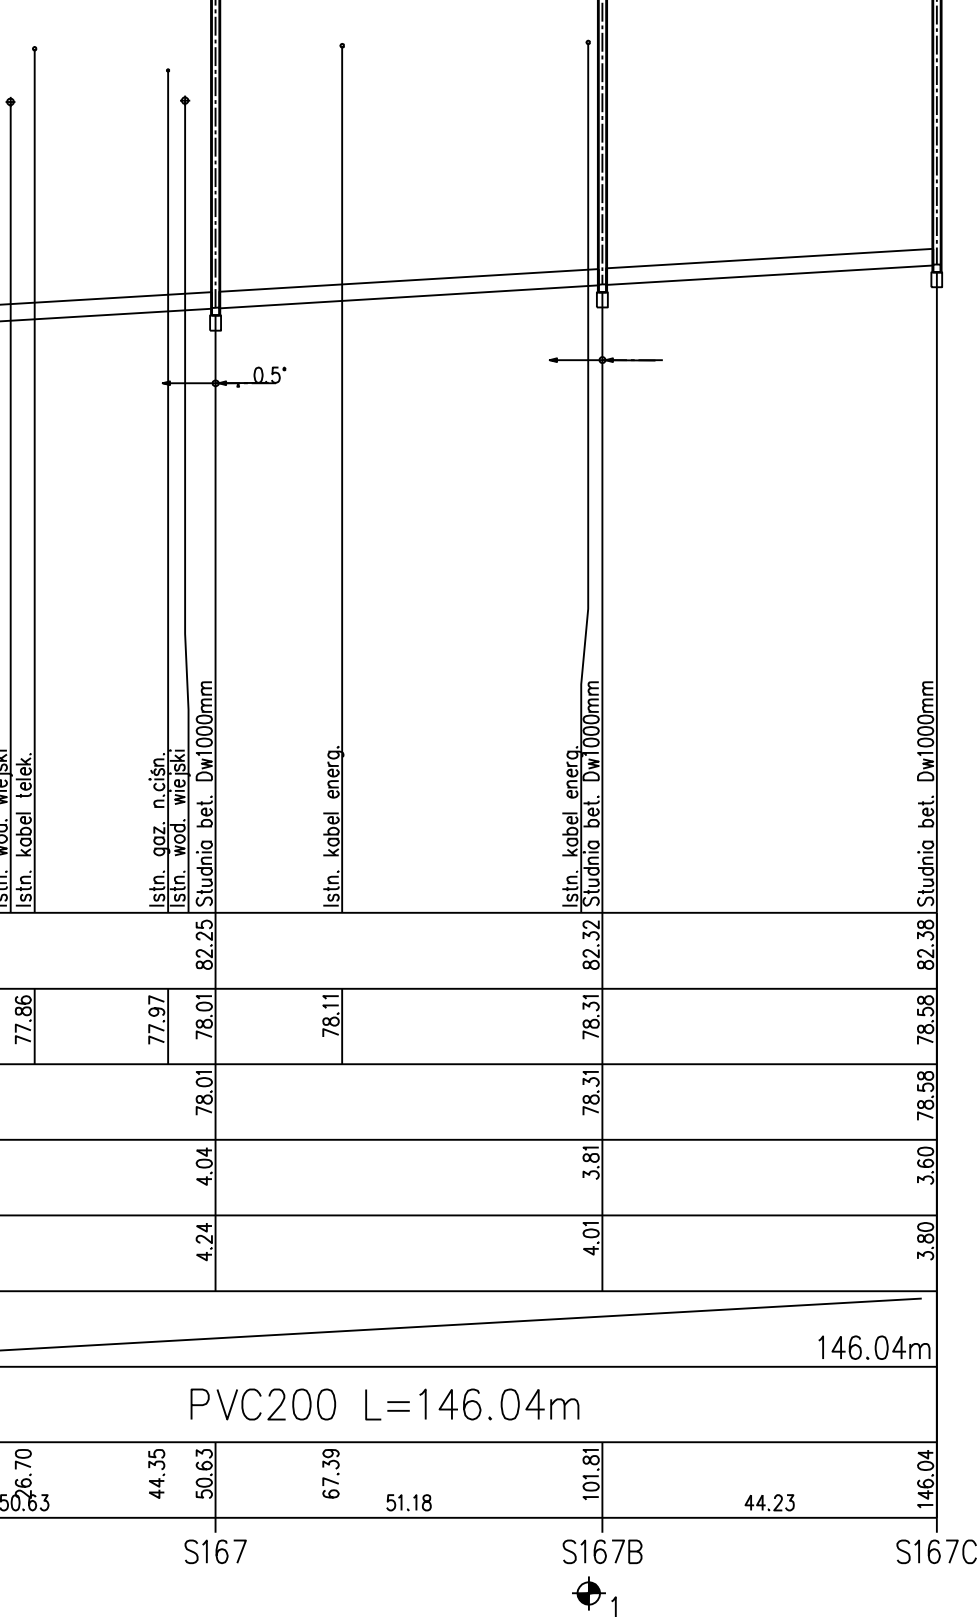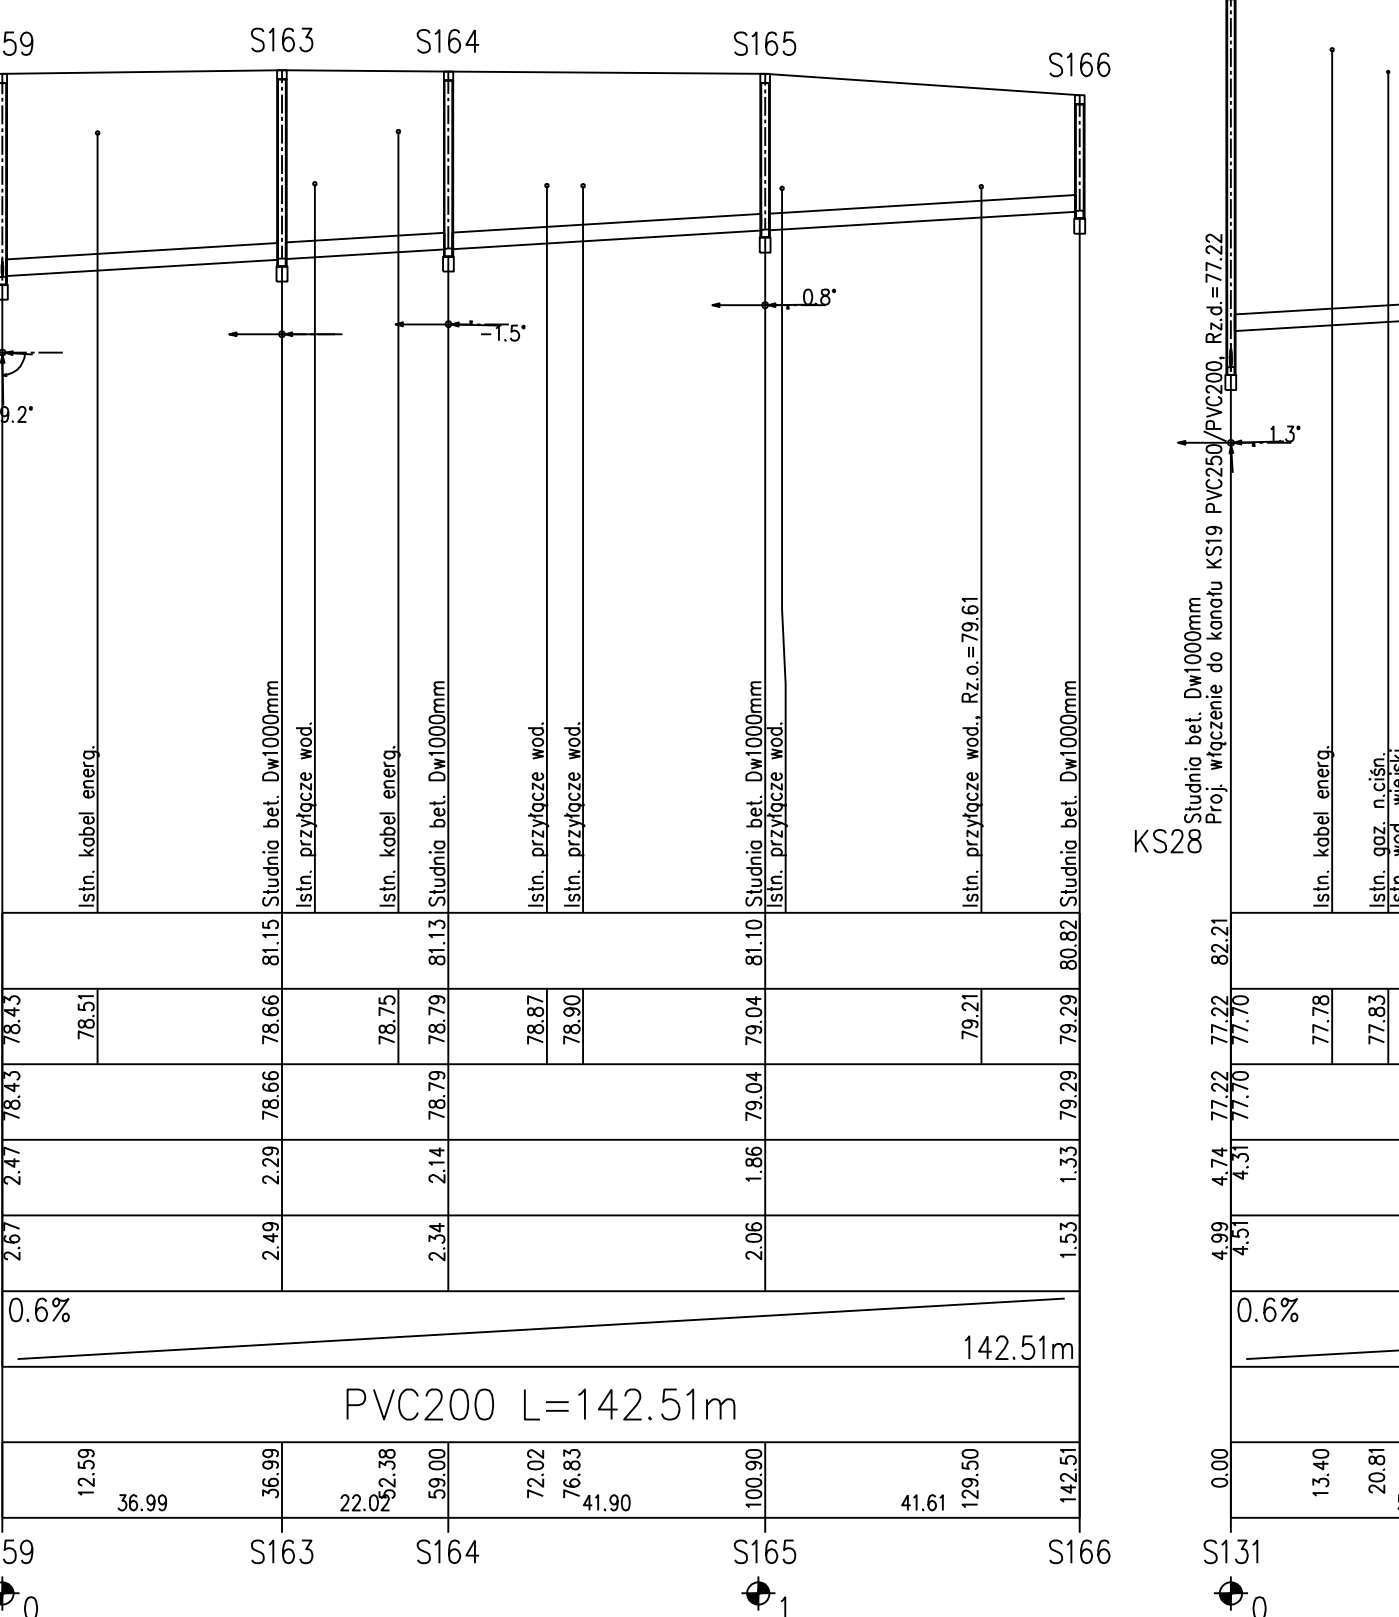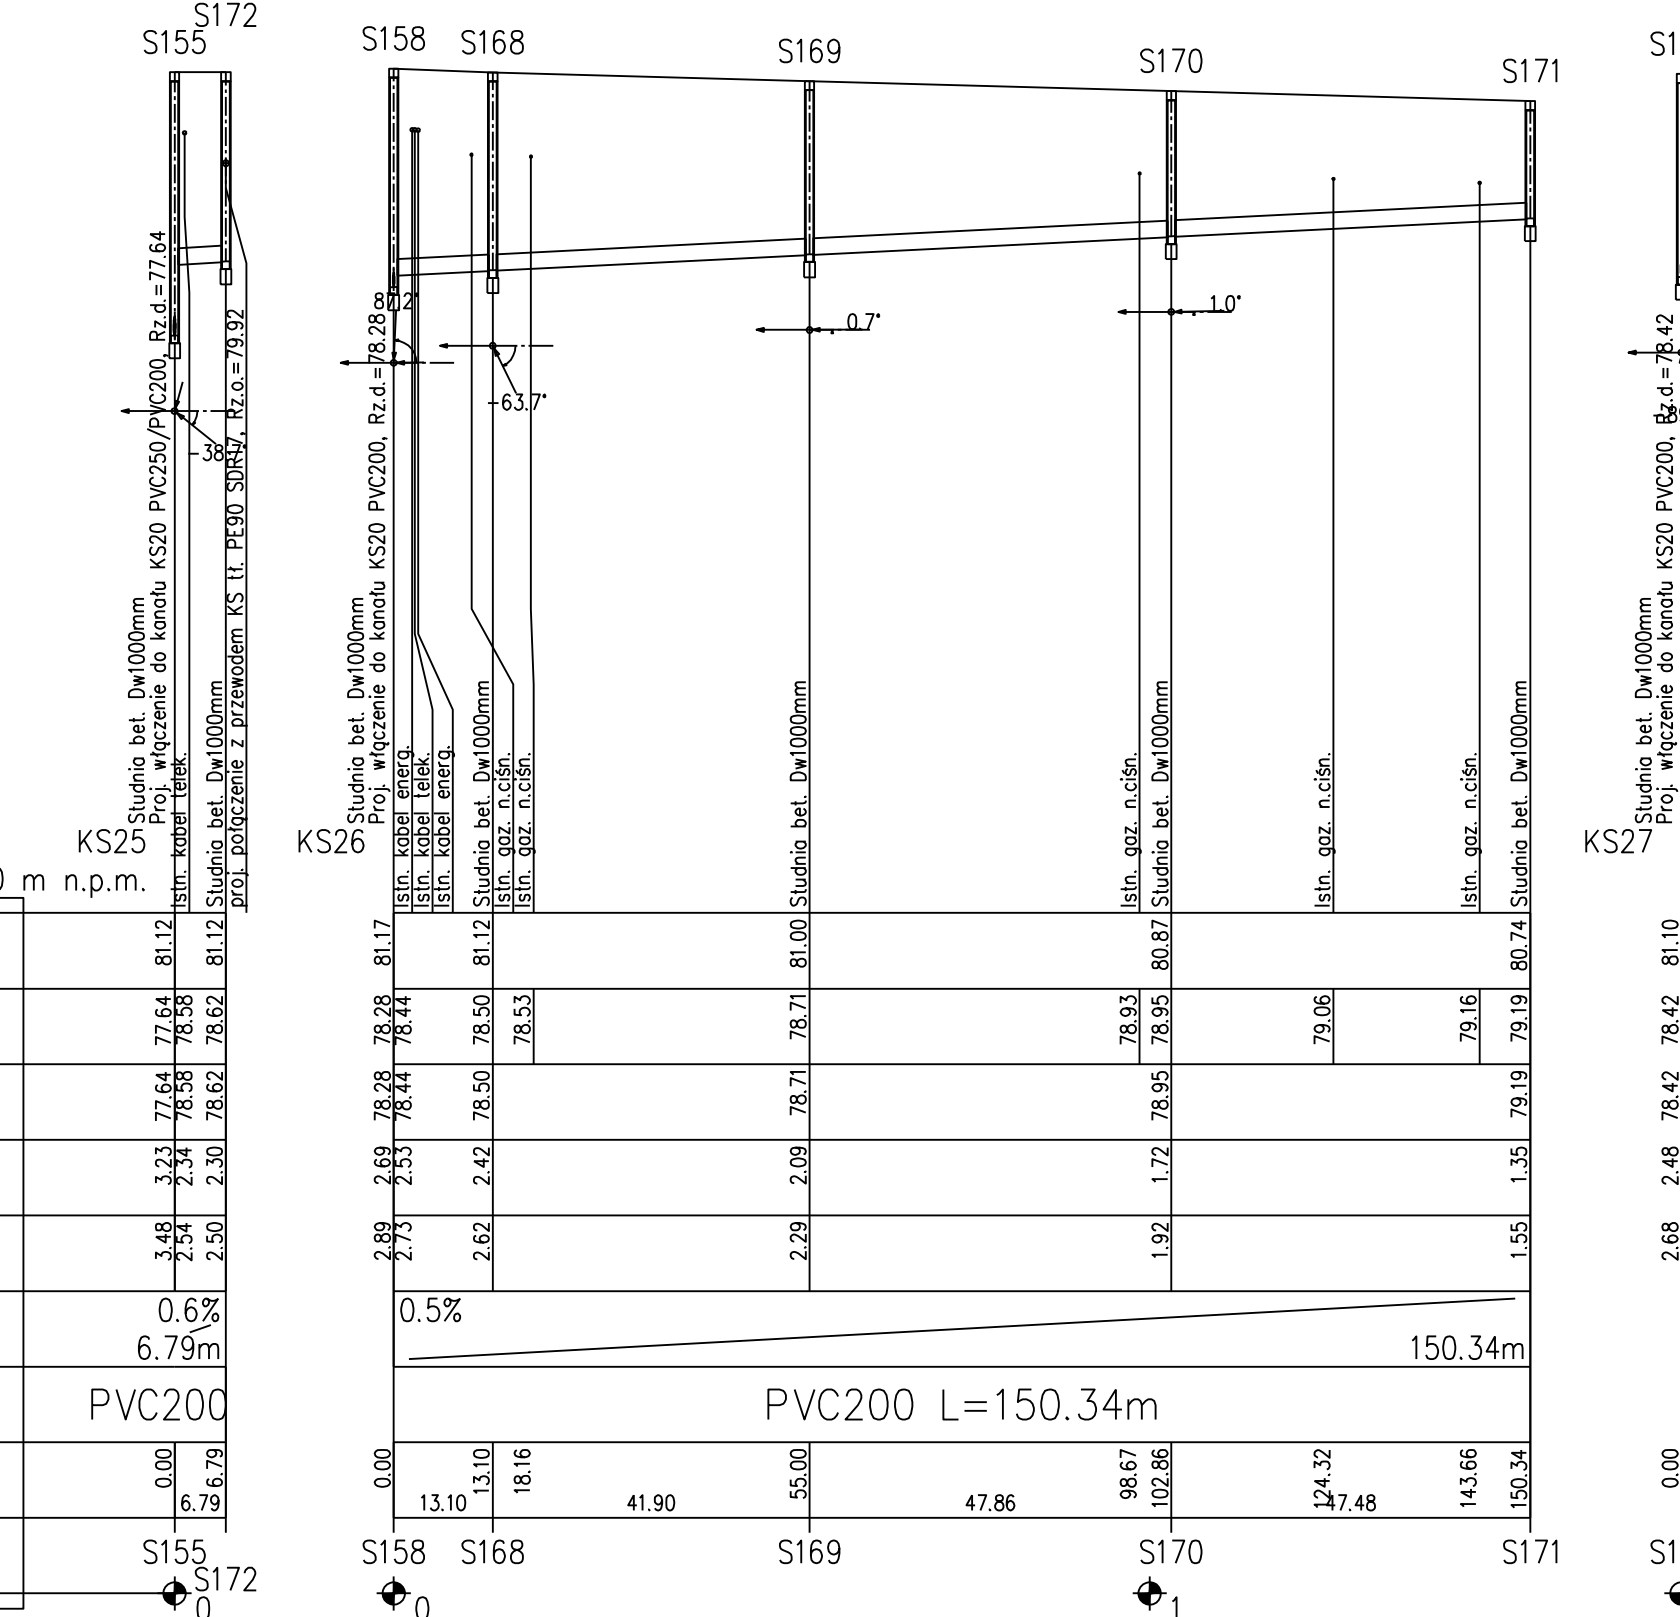

1. Nie wykłucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie I w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji Powykonawczej i nie wniknęła na mapie geodezyjnej.

2. Podane rzędne uziębienia istniejącego sprawdź na budowie przed rozpoczęciem robót.

3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów podziemnych należy roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania.

5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wykonania robót do ZUK Dopiewo.

7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.

8. Kanał w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK Dopiewo. Odbiór dokonuje pracownik ZUK przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.


9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.

10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizację urządzeń obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.

11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem.

12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i uzgodnieniami.

13. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż.

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA SANITARNA Adam Masłowski
ul. Ostrowka 28/16 63-300 Dobra
NIP 617256521
www.pracowniasanitarnej.pl

Obręb:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goleśki.

Lokalizacja: powiat poznański, gmina Dopiewo
obrnę Skórzewo

Investor:
Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

SKŁAD PROJEKTOWY
mgr inż. Adam Masłowski

Do projektowania bez ograniczeń
Nr ewid WKPi/0350/POSI/12

04.2016r.

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Artur Rokowski

Do projektowania bez ograniczeń
Nr ewid WKPi/0255/PWCS/05

04.2016r.

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA
1:100/1000

NR RYS.
2.6