




Tłoczny z "PSII" – ul. Dopiewski

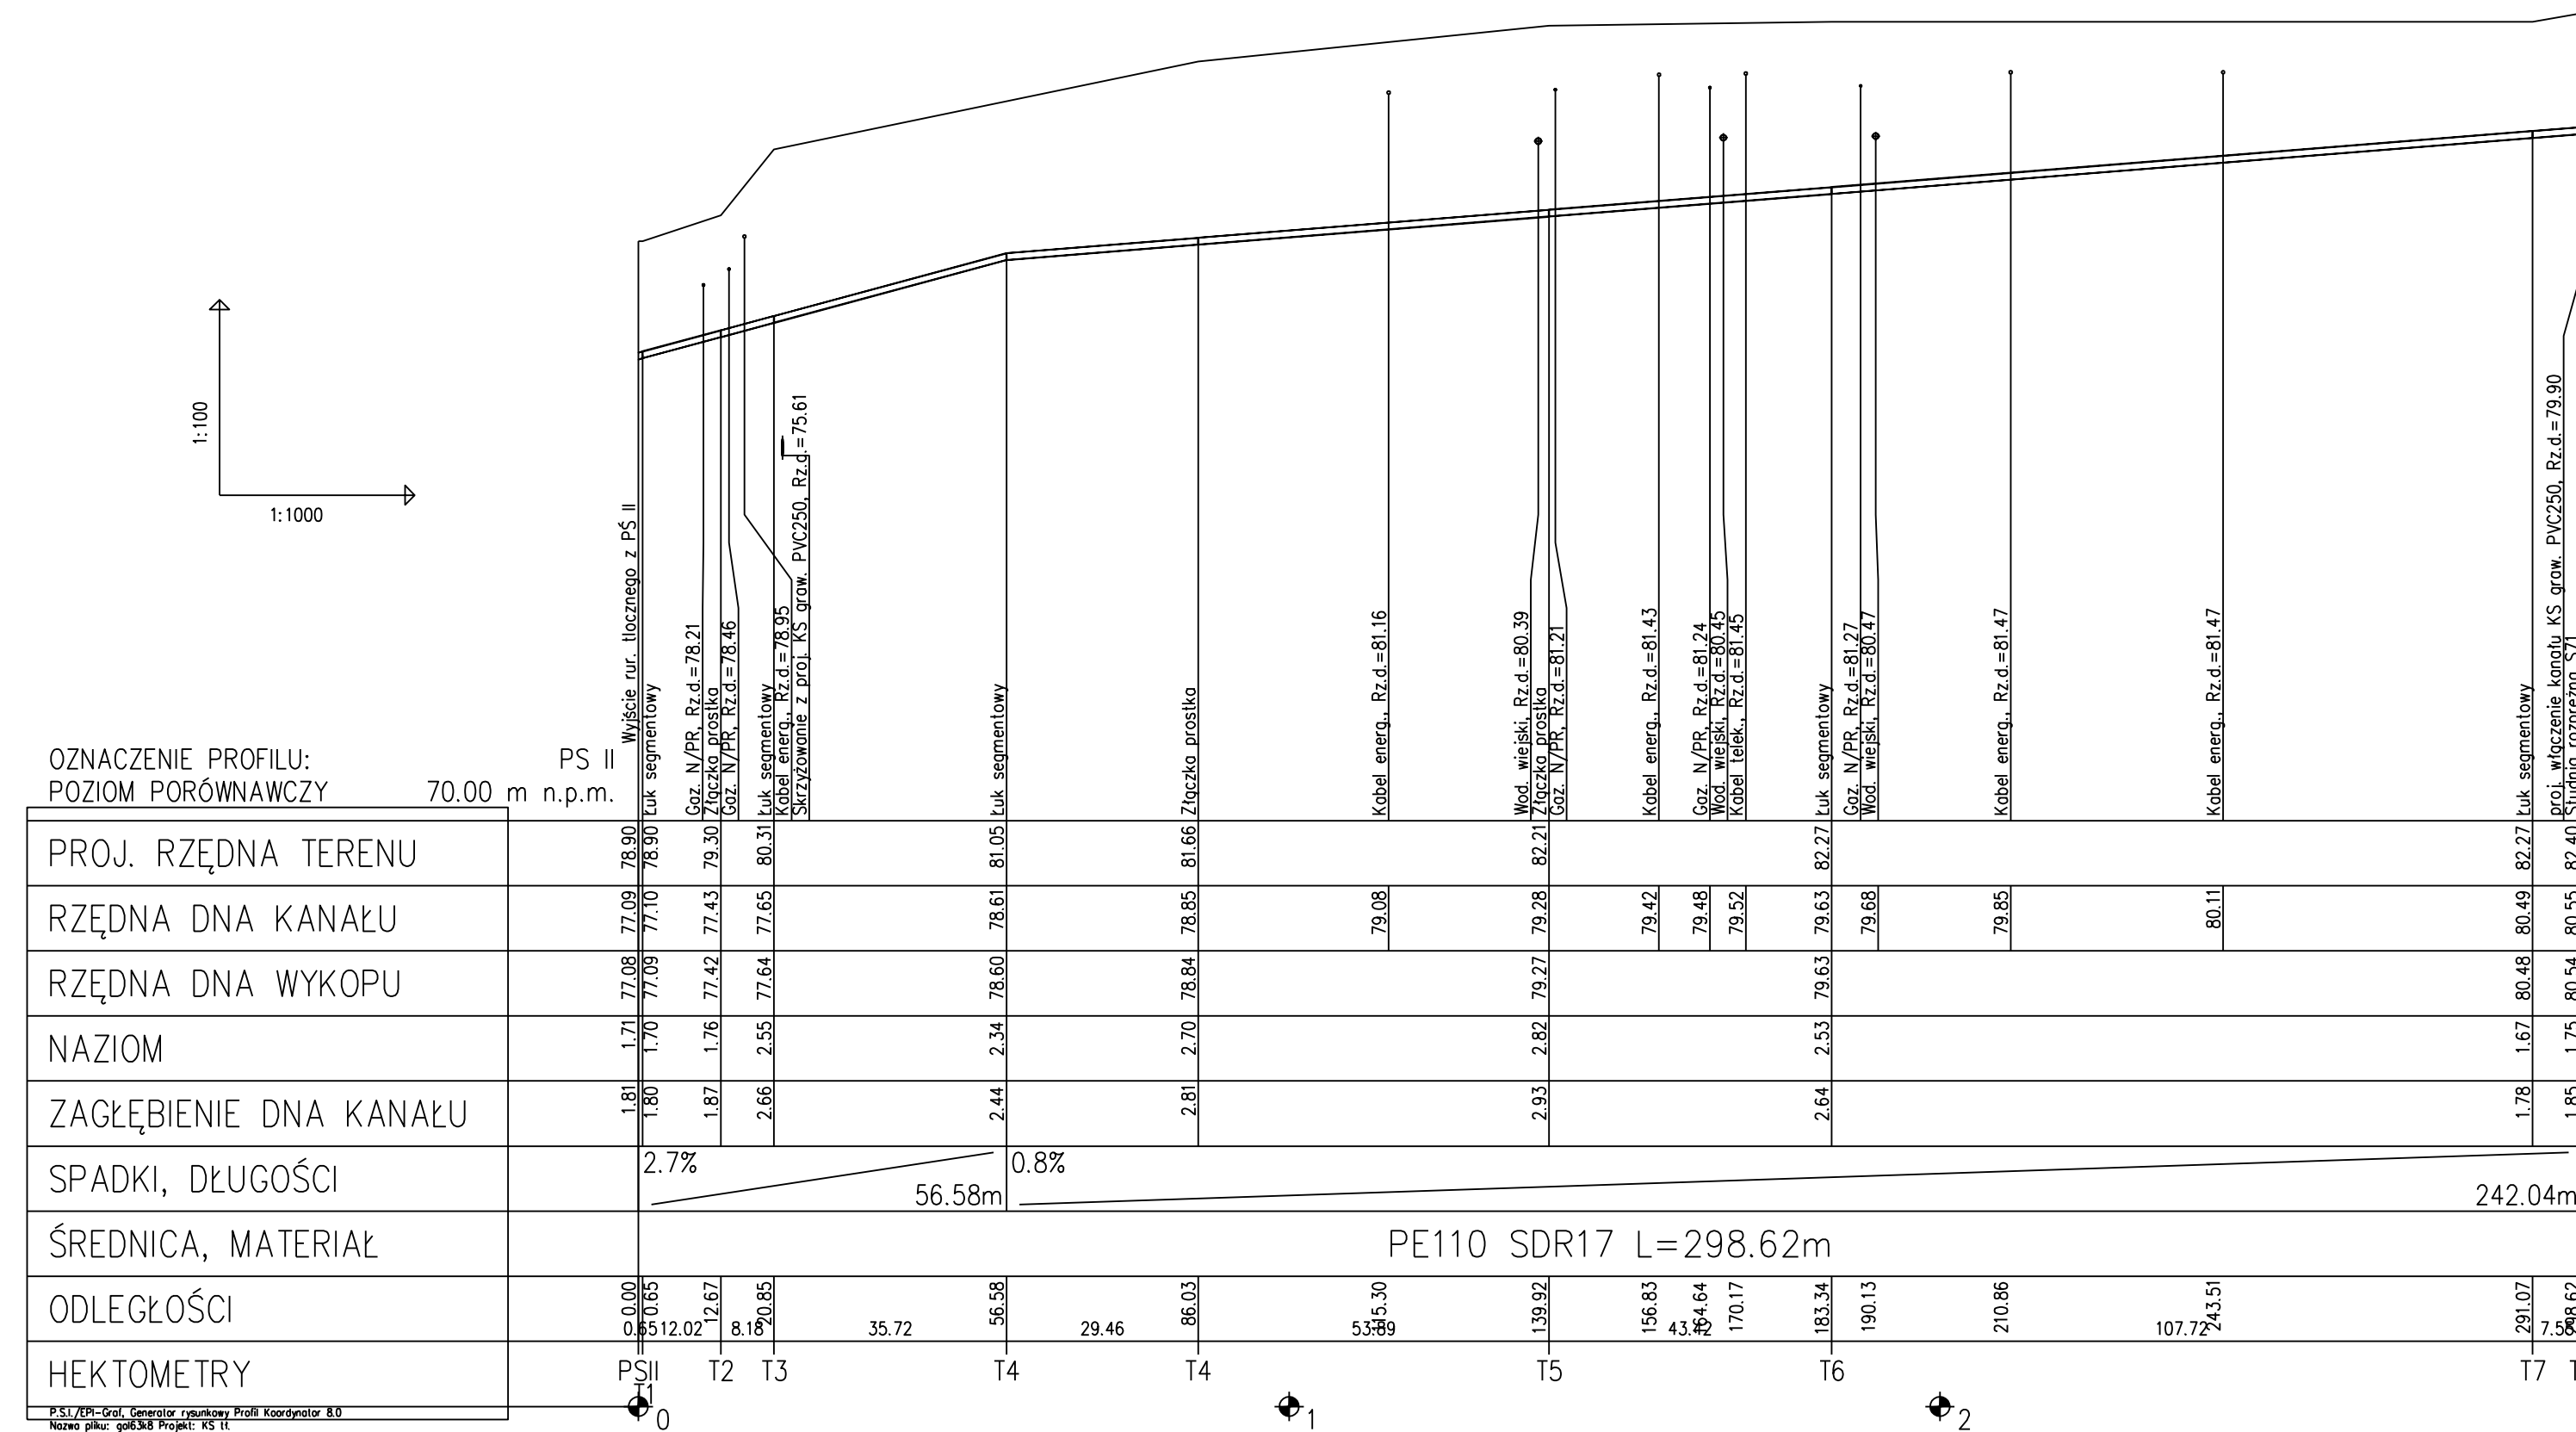

Tłoczny z "PSI" ul. Polna – Pamiątkowa

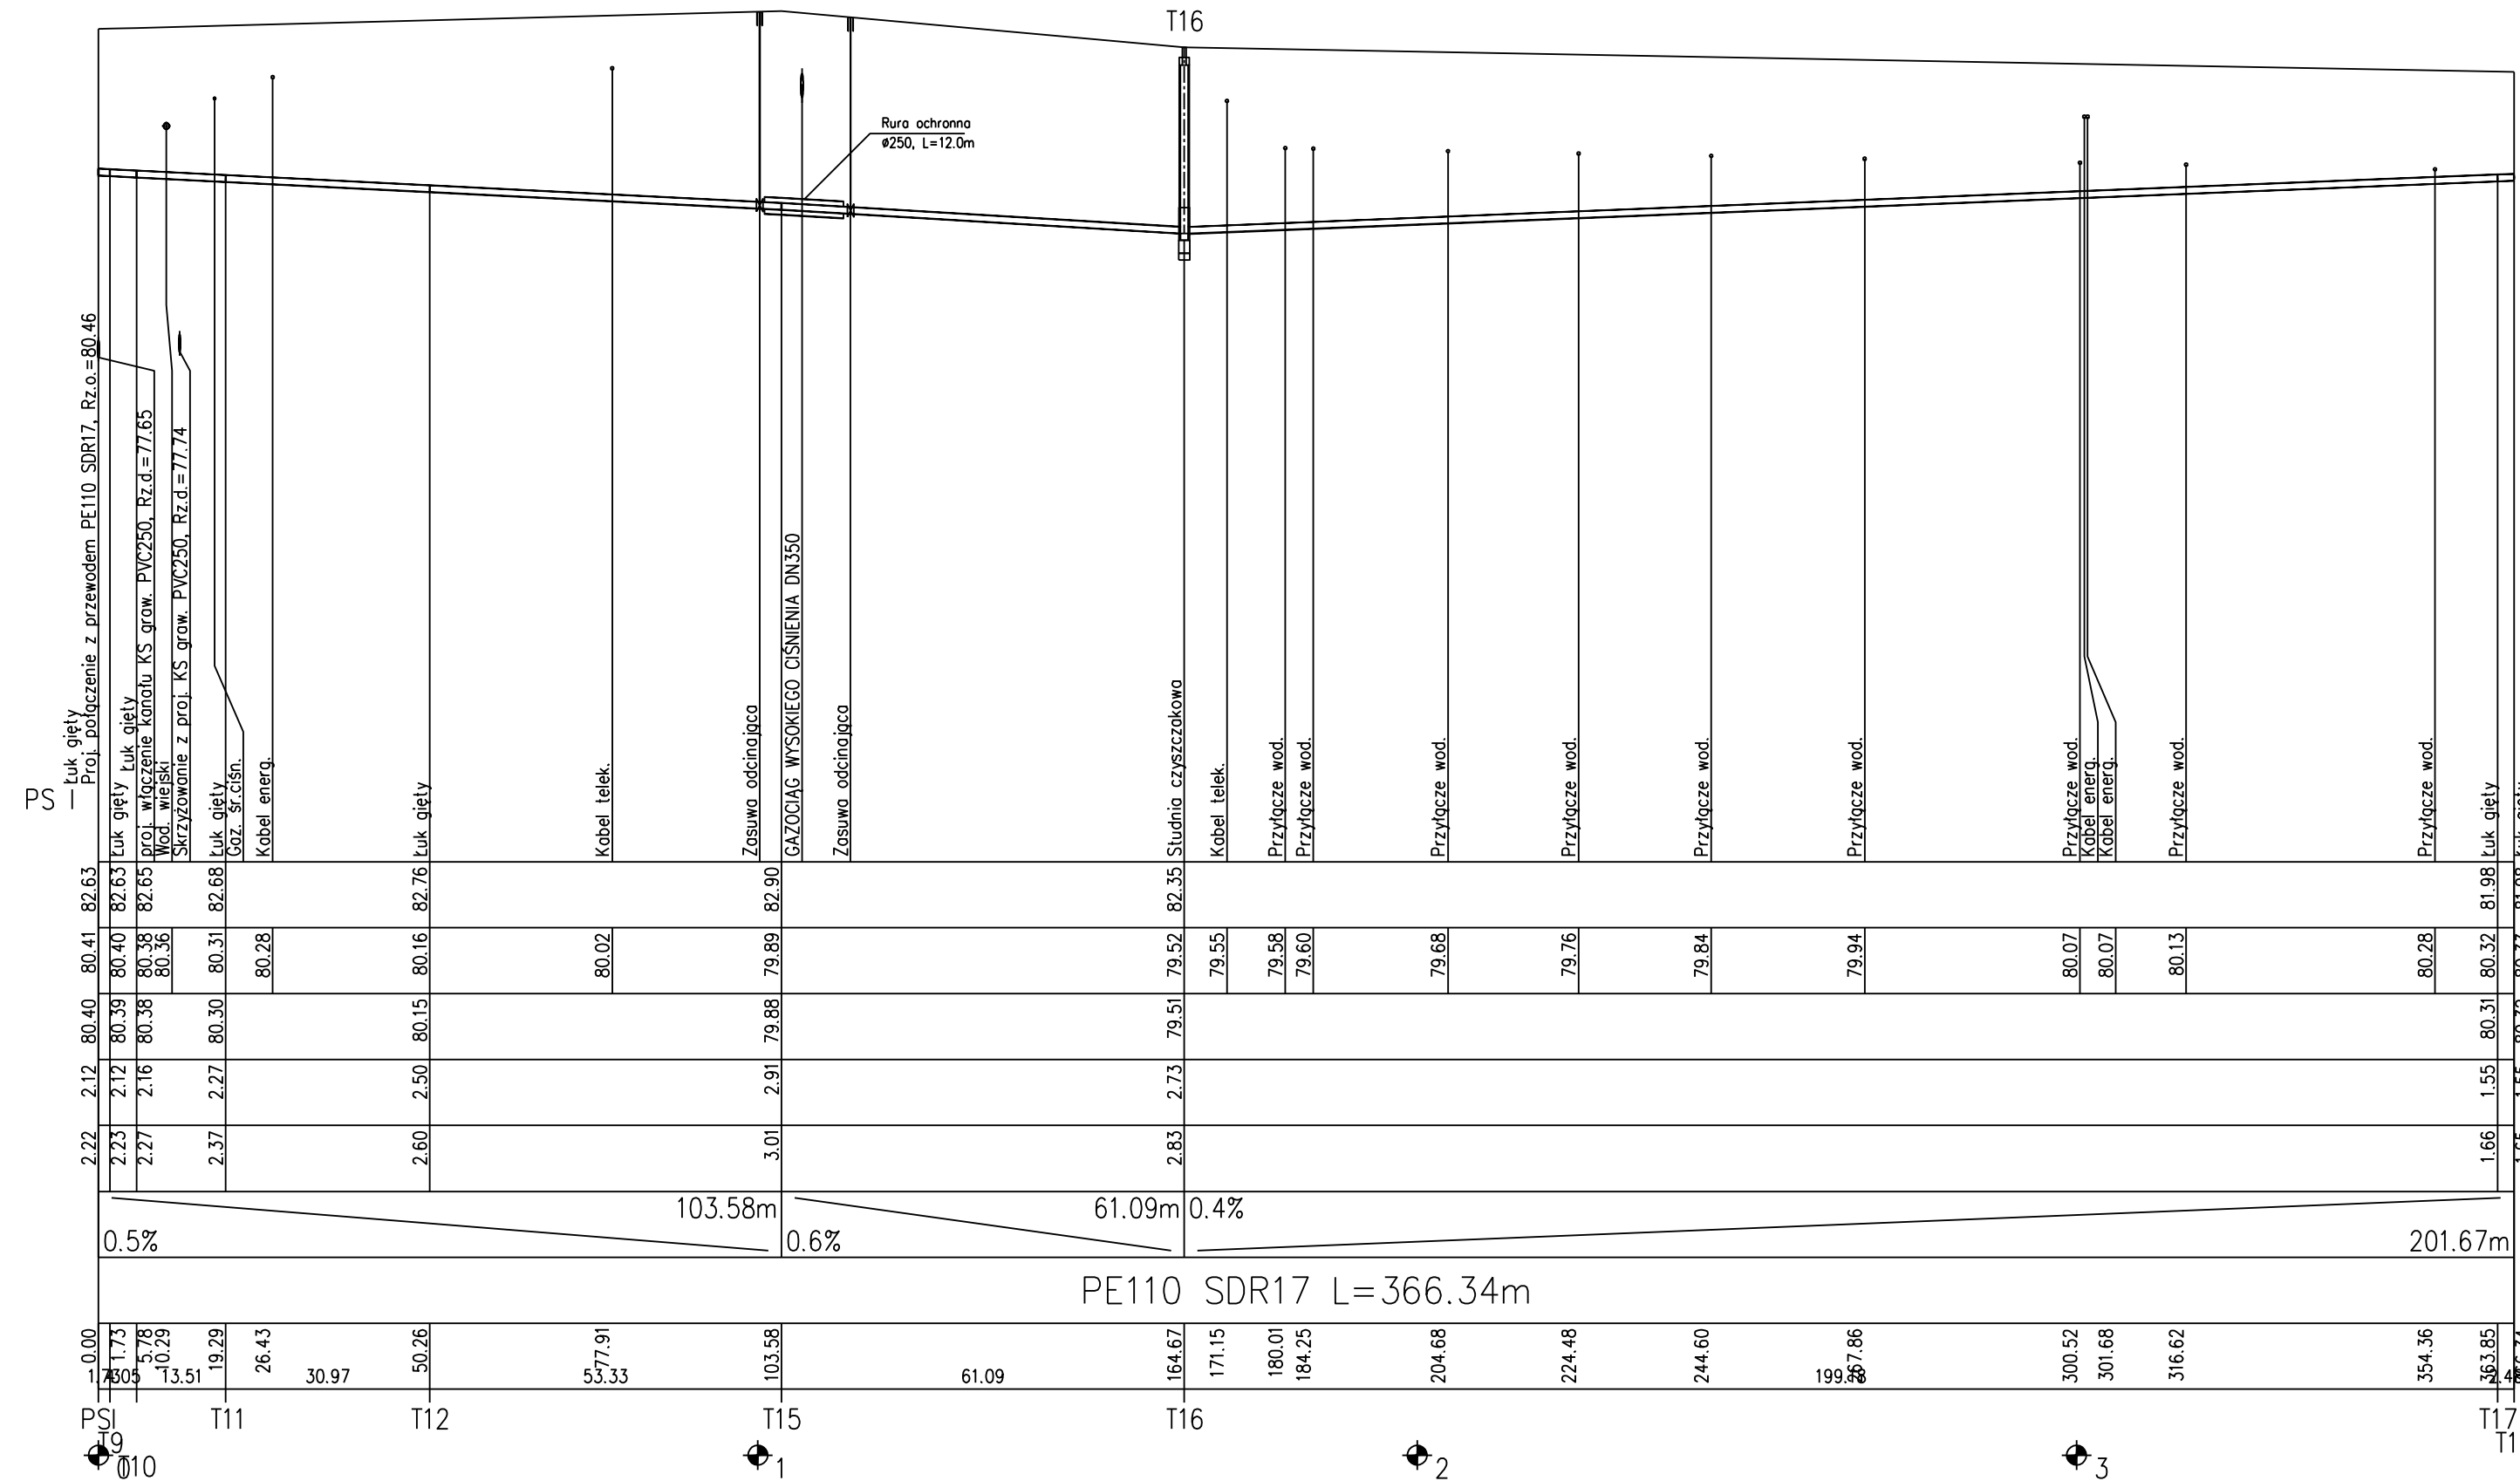

Tłoczny z PS"III" ul. Leśna

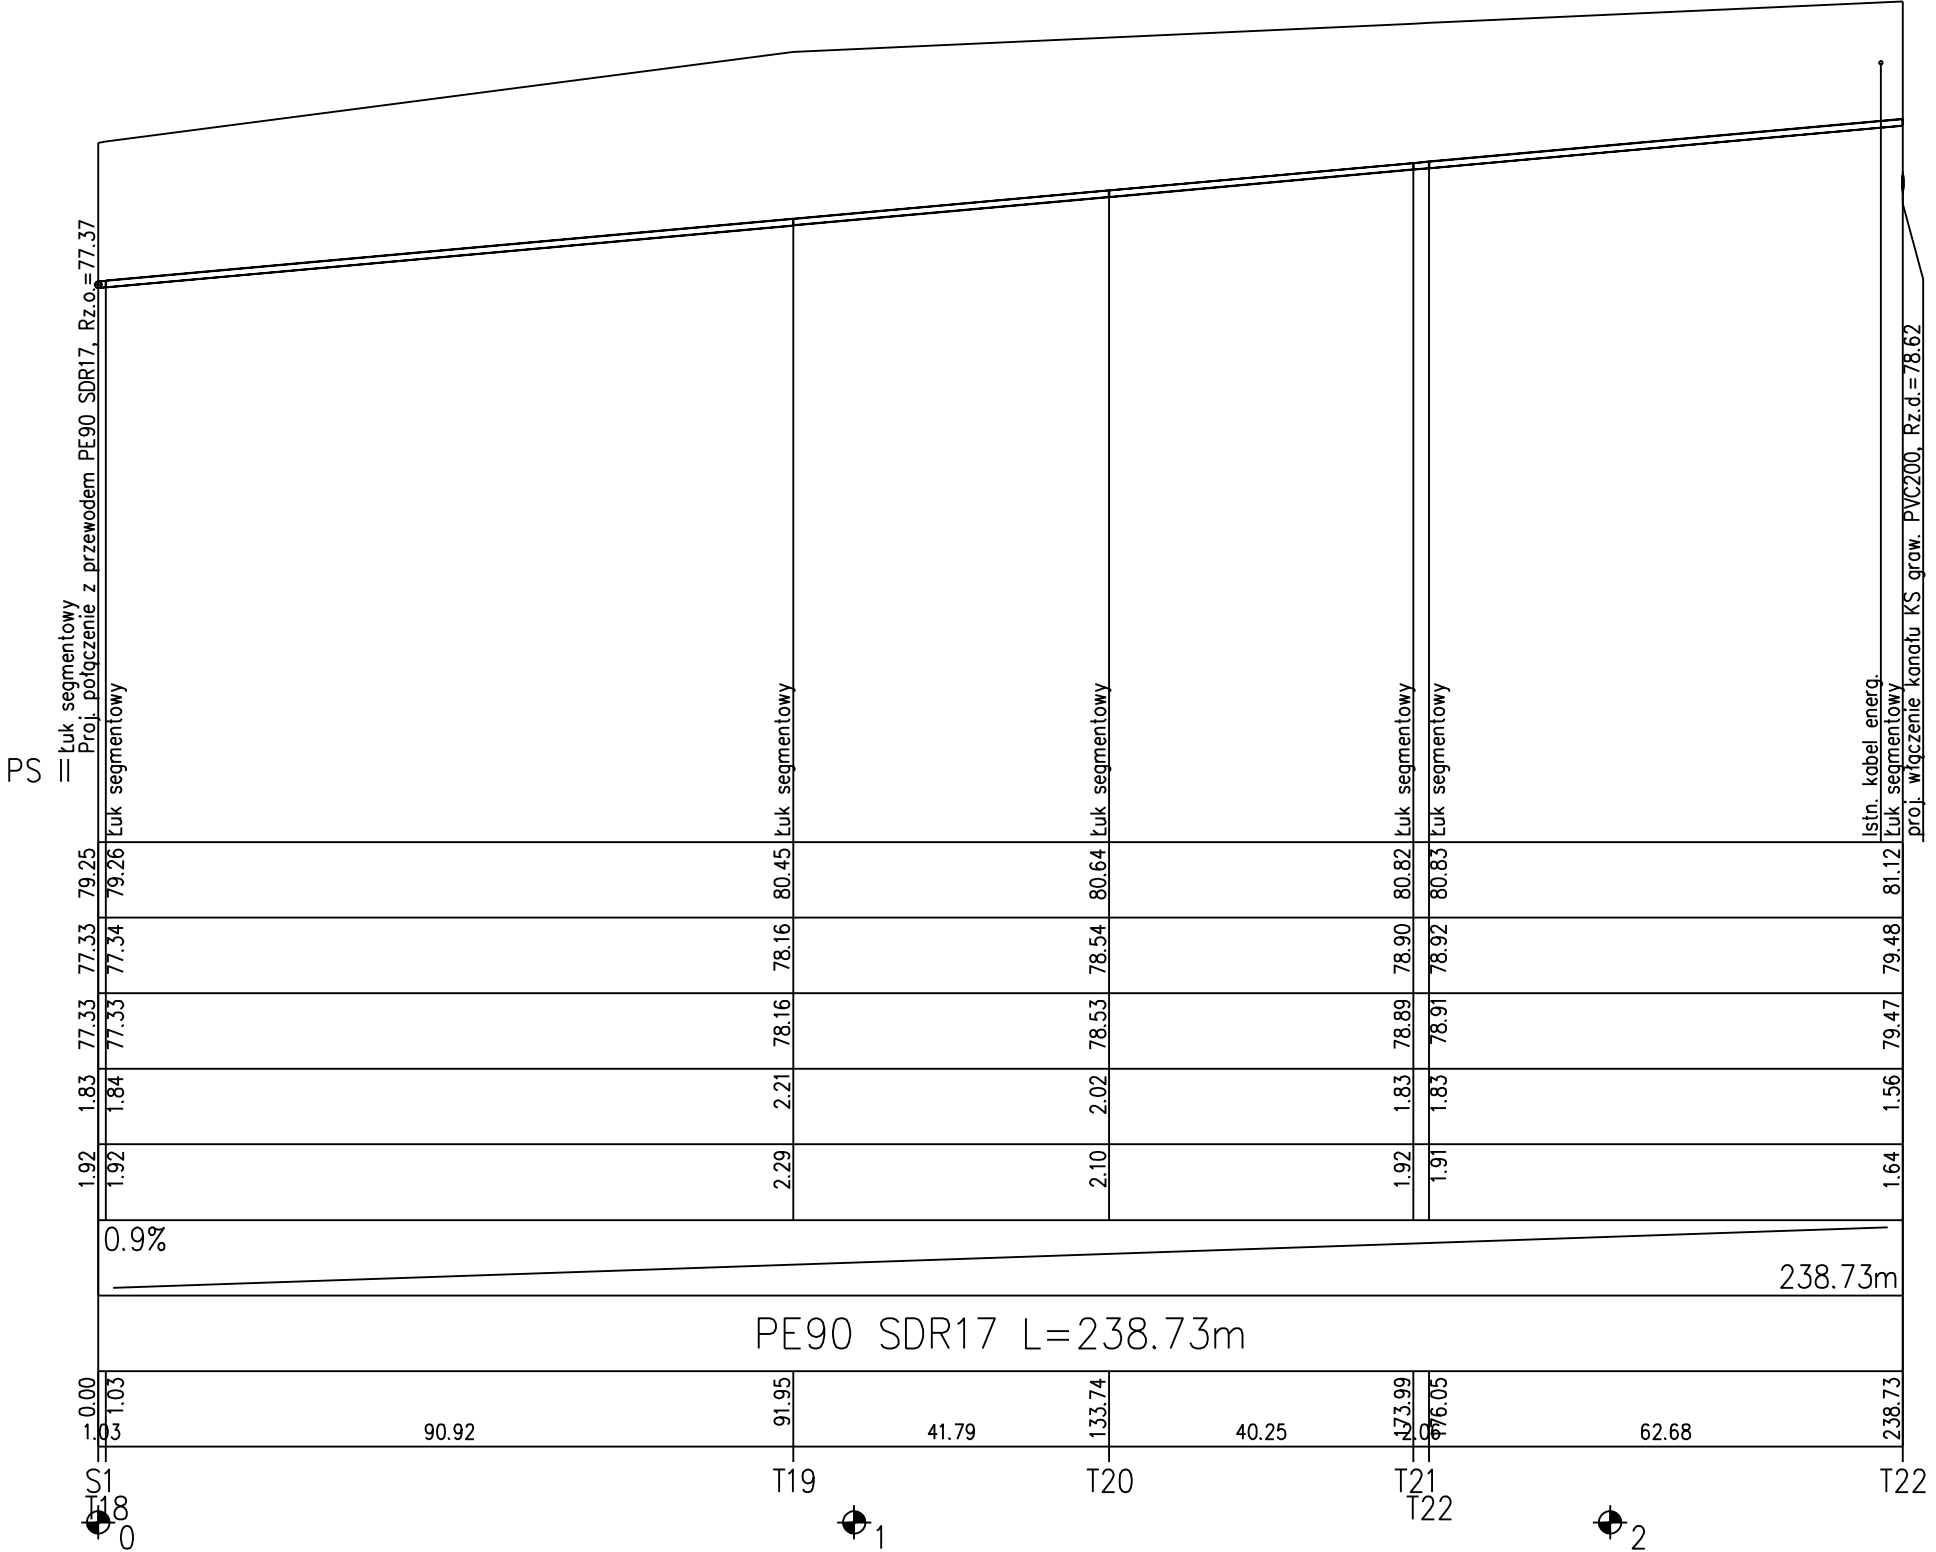

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej.
2. Podane różne uzbrojenia istniejące sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z planem sytuacyjnym.
4. W przypadku natknięcia nieoznaczonych kabli lub innych przewodów podziemnych należy robót wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania.
5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wykonania robót do ZUK Dolepów.
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
8. Kanał w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK Dolepów. Odbioru odbioru pracownik ZUK przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.
10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokole nadzoru koordynacyjnej, decyzji Gminy Dolepów na lokalizację urządzeń obcych w drodze oraz ZUK Dolepów.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się z projektantem.
12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i uzgodnieniami.
13. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż.

Jednostka projektowa:		PRACOWNIA SANITARNIA Adam Masłowski ul. Ostrowska 28/16, 63-330 Dobryca NIP 6172056521 www.pracowniasanitaria.pl	
Objekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Goluski.		
Lokalizacja:	powiat poznański, gmina Dopiewo obręb Skórzewo		
Inwestor:	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo		
SKŁAD PROJEKTOWY		UPR.BUD.	DATA I PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Adam Masłowski		Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid. WKPi/0350/P00S/12	04.2016r.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Roykowski		Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid. WKPi/0255/PW0S/05	04.2016r.
Tytuł: Profile podłożne kanalizacji i sanitarnej łocznej			SKALA 1:100/1000
Brzozda:	Stadium:	NR RYS:	
SANITARNIA	PROJEKT BUDOWLANY	2.7	